

STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO



COMUNE DI
VANZAGHELLO
(Città Metropolitana di Milano)


Tavola:
MODELLAZIONE RETE FOGNARIA - STATO DI FATTO - TR 50

Date: 15/11/2021 Scala: 1:5.000 Aggiornamento: 01 N° Tavola: 03.2



DATEK22 S.r.l.
Sede Operativa: Via G. Garibaldi n. 118, 22073 Fino Mornasco (CO)
Contatti: www.datek22.com, gare@datek22.com, tel. 031-539022, fax. 031-539160

Cod. Fisc. e P. IVA: 03691010130
Reg. Imprese di Como n. 03691010130
REA n. CO - 328074

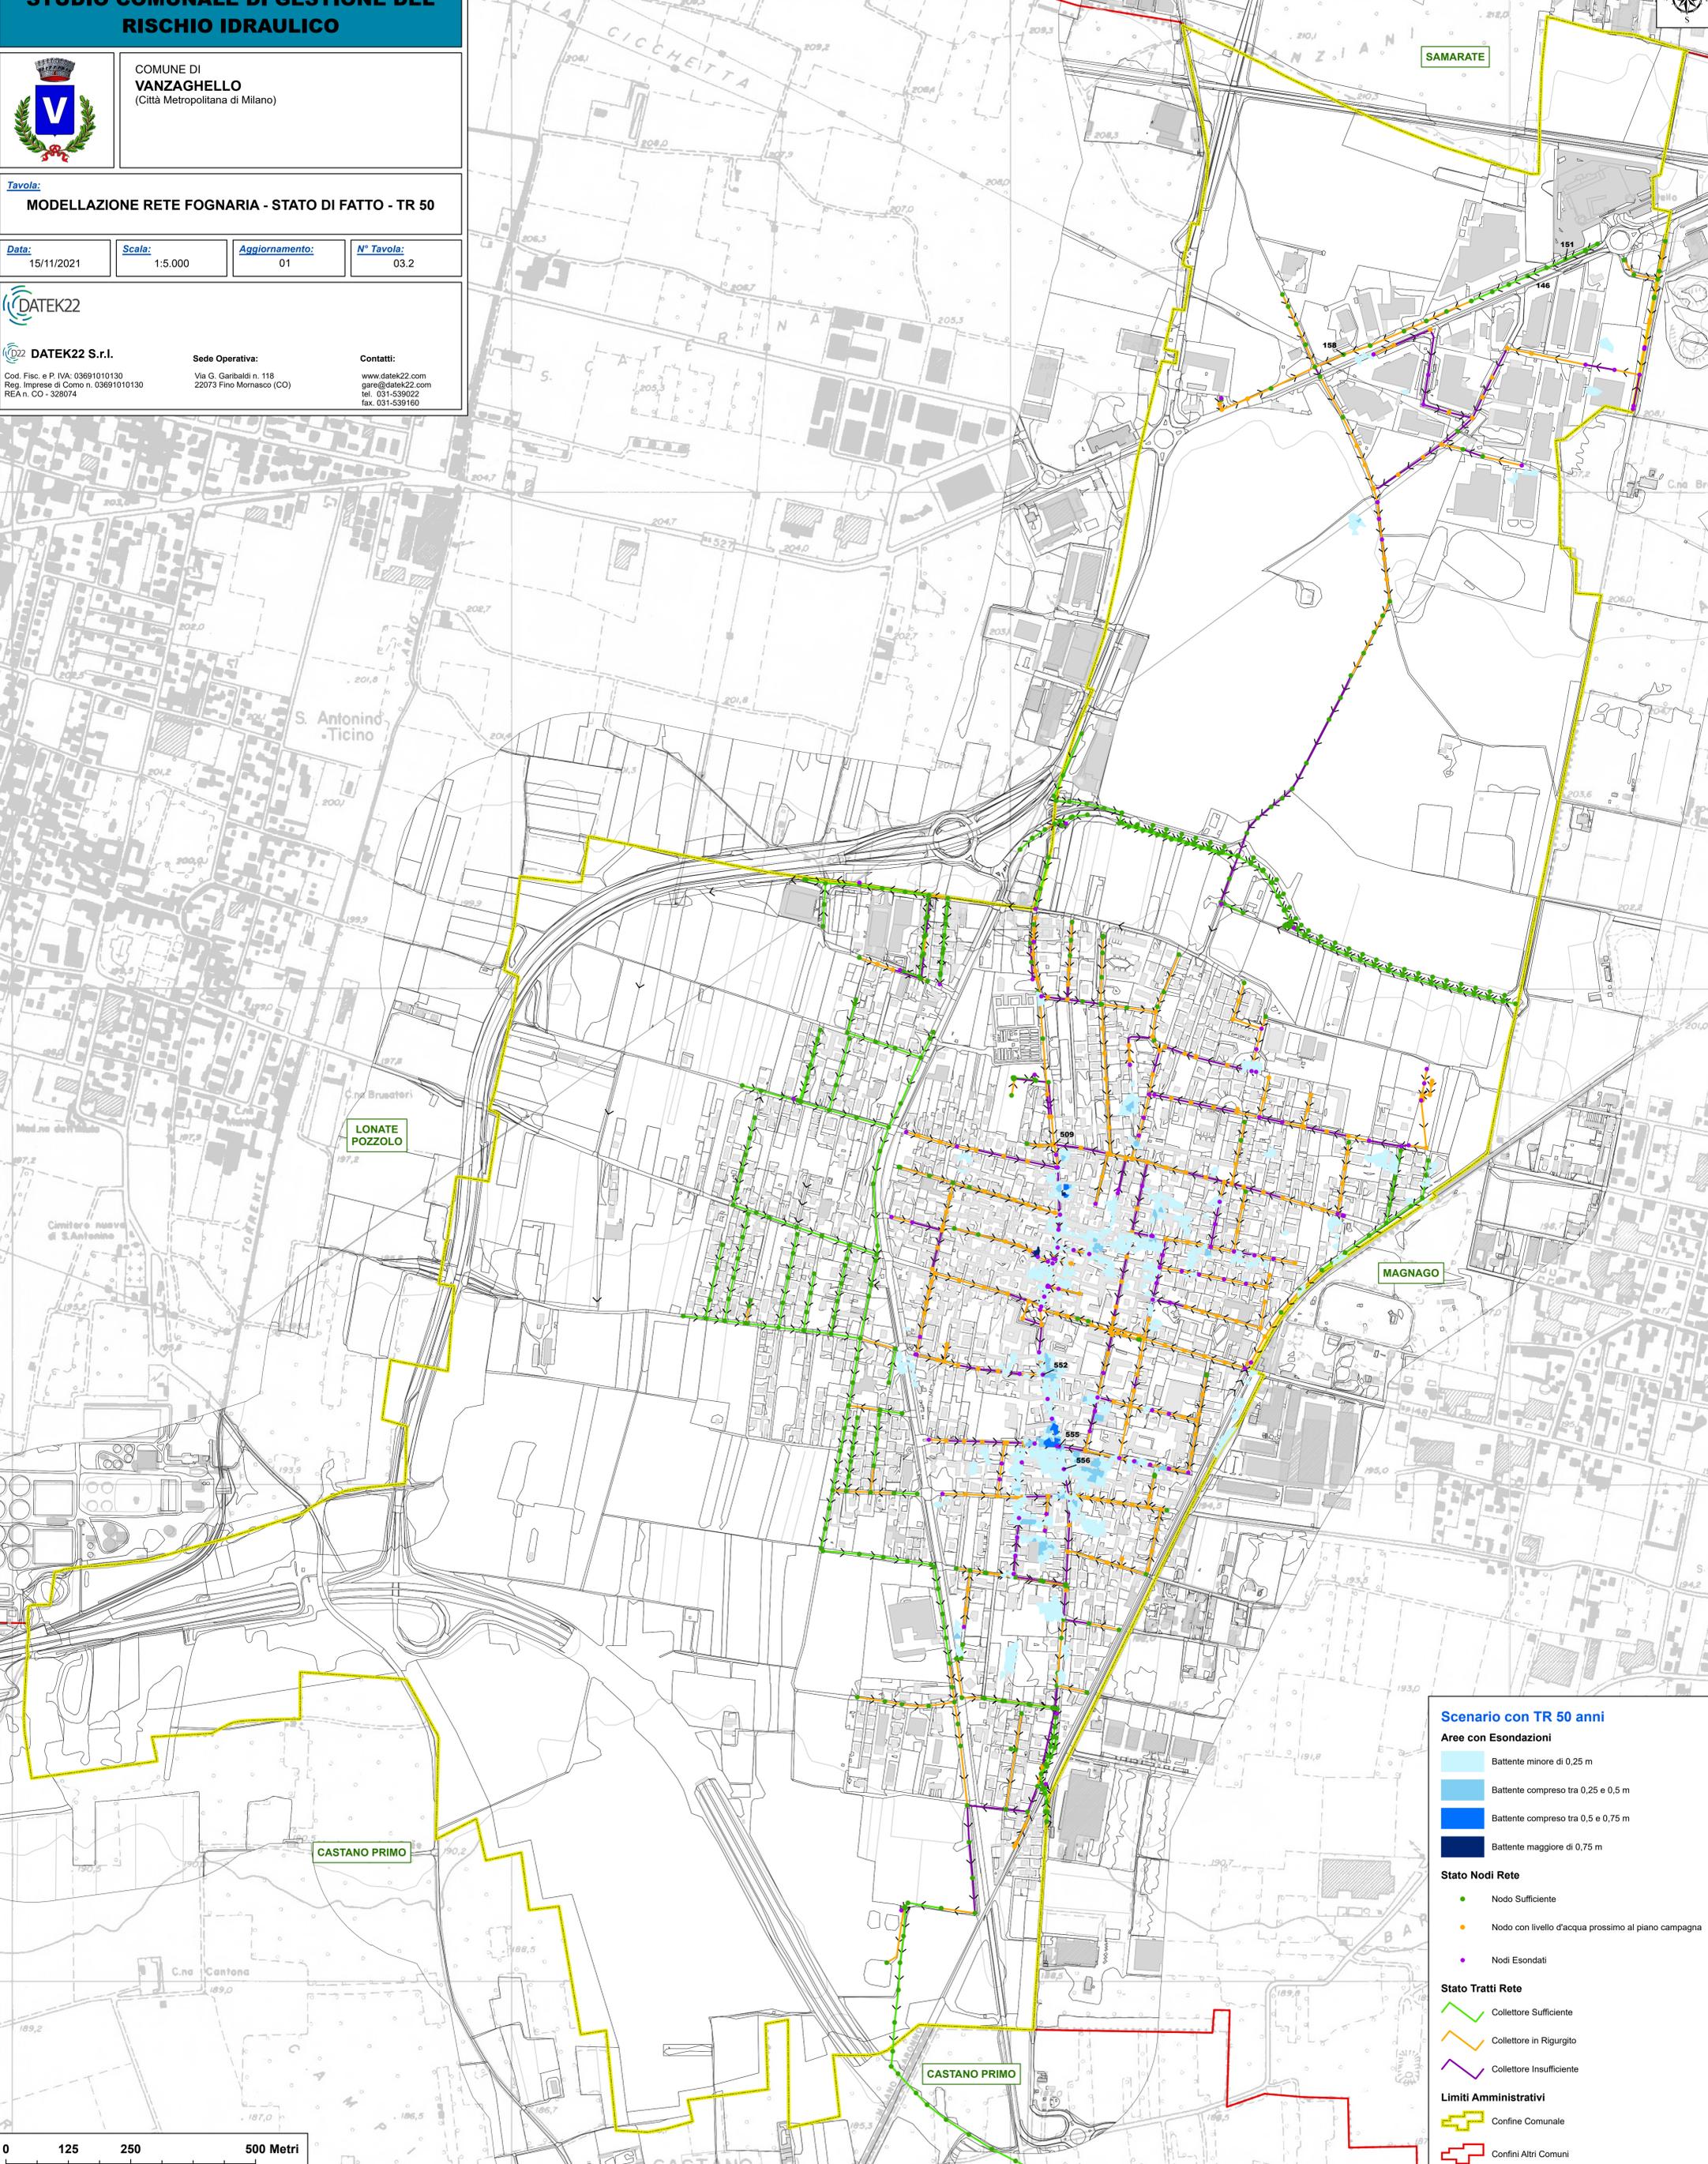

Scenario con TR 50 anni

Aree con Esondazioni

- Battente minore di 0,25 m
- Battente compreso tra 0,25 e 0,5 m
- Battente compreso tra 0,5 e 0,75 m
- Battente maggiore di 0,75 m

Stato Nodi Rete

- Nodo Sufficiente
- Nodo con livello d'acqua prossimo al piano campagna
- Nodi Esondati

Stato Tratti Rete

- Collettore Sufficiente
- Collettore in Rigurgito
- Collettore Insufficiente

Limiti Amministrativi

- Confine Comunale
- Confini Altri Comuni