

# STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO




COMUNE DI  
**VANZAGHELLO**  
(Città Metropolitana di Milano)

Tavola:  
**MODELLAZIONE RETE FOGNARIA - STATO DI FATTO - TR 10**

Date: 15/11/2021    Scala: 1:5.000    Aggiornamento: 01    N° Tavola: 03.1



**DATEK22 S.r.l.**  
Sede Operativa: Via G. Garibaldi n. 118, 22073 Fino Mornasco (CO)  
Contatti: www.datek22.com, gare@datek22.com, tel. 031-539022, fax. 031-539160  
Cod. Fisc. e P. IVA: 03691010130  
Reg. Imprese di Como n. 03691010130  
REA n. CO - 328074

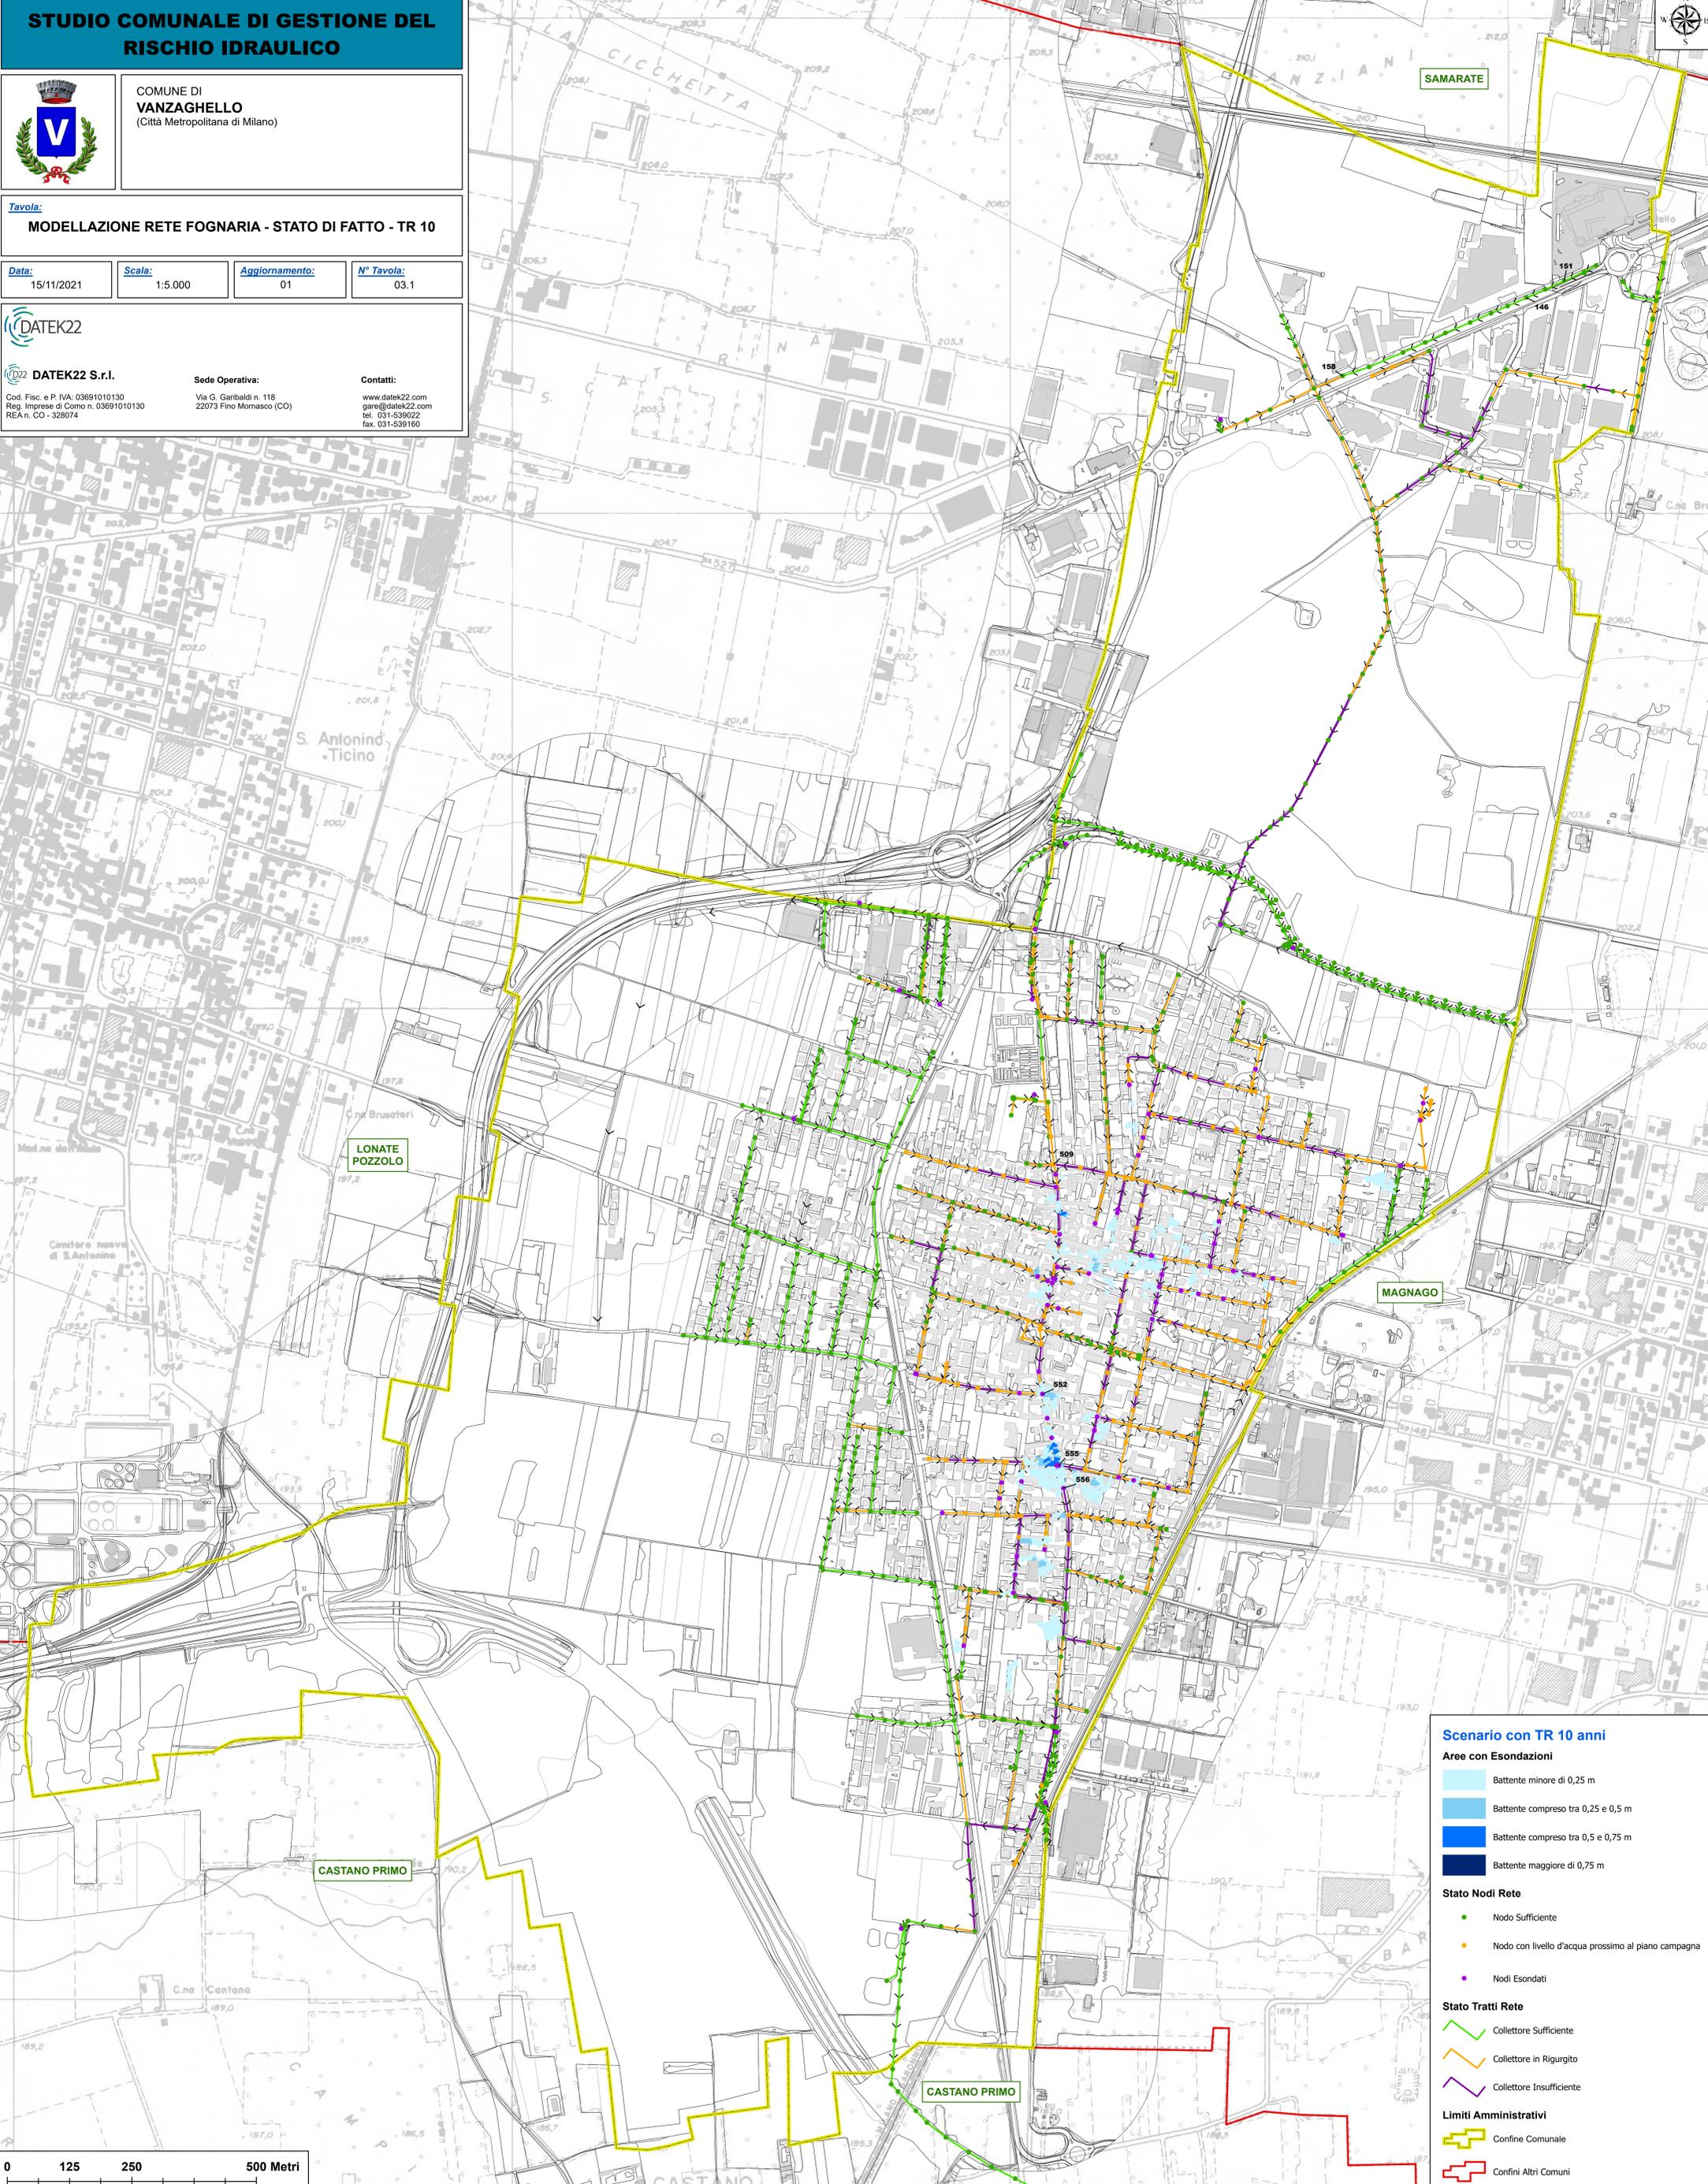

**Scenario con TR 10 anni**

**Aree con Esondazioni**

- Battente minore di 0,25 m
- Battente compreso tra 0,25 e 0,5 m
- Battente compreso tra 0,5 e 0,75 m
- Battente maggiore di 0,75 m

**Stato Nodi Rete**

- Nodo Sufficiente
- Nodo con livello d'acqua prossimo al piano campagna
- Nodi Esondati

**Stato Tratti Rete**

- Collettore Sufficiente
- Collettore in Rigurgito
- Collettore Insufficiente

**Limiti Amministrativi**

- Confine Comunale
- Confini Altri Comuni

